



5.01 Signalkabler.

For overvåking og styring av stasjoner ute på VA-ledningsnettet legger kommunen med kabeltrekkerør / kabler i aktuelle traséer. Disse legges normalt på samme ledningsfundament som VA-ledninger. Kommunen må alltid kontaktes for avklaring av type signalkabel.

5.02 Kabeletater.

Grøftetverrsnitt, se bilag 5.1.

Lavspenkabel:

Horisontalavstand til VA-ledning skal være min. 2,0 meter.

Høyspenkabel:


Avstander vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kabel-trekkerør:

Etater	Farge
Teknisk etat	Blå
E-verk	Rød
Televerk	Gul
Vegvesen	Sort
Kabel-TV	Grønn



Ref. kapittel 5.02.

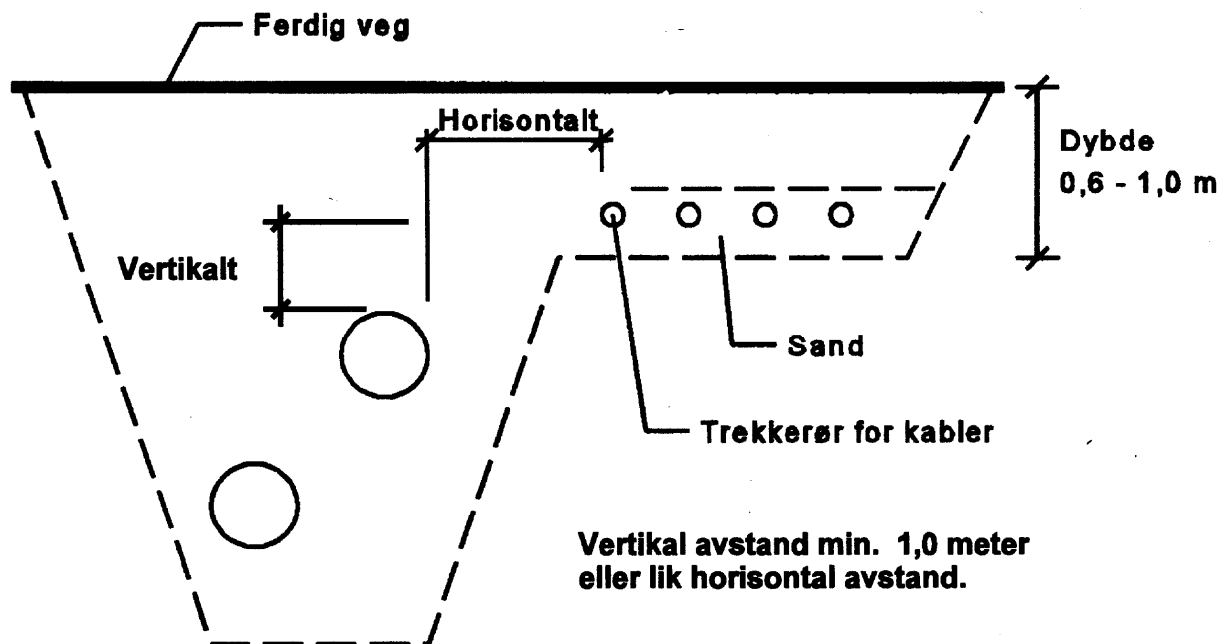

- Det må ikke installeres kabler (alle typer) i spillvanns- overvanns og fellesledninger.
- Det kan tillates i store kulverter under forutsetning av at kablene legges i varerør som klamres til toppen av kulverten. (Godkjennes i hvert enkelt tilfelle av fagansvarlig avløp i NEK)